


.....
Brandabschnitt.....

→ RA
**Auslösestelle
 Rauchabzug.....**

... **W**
**Hauptabsperrschieber
 Wasser.....**

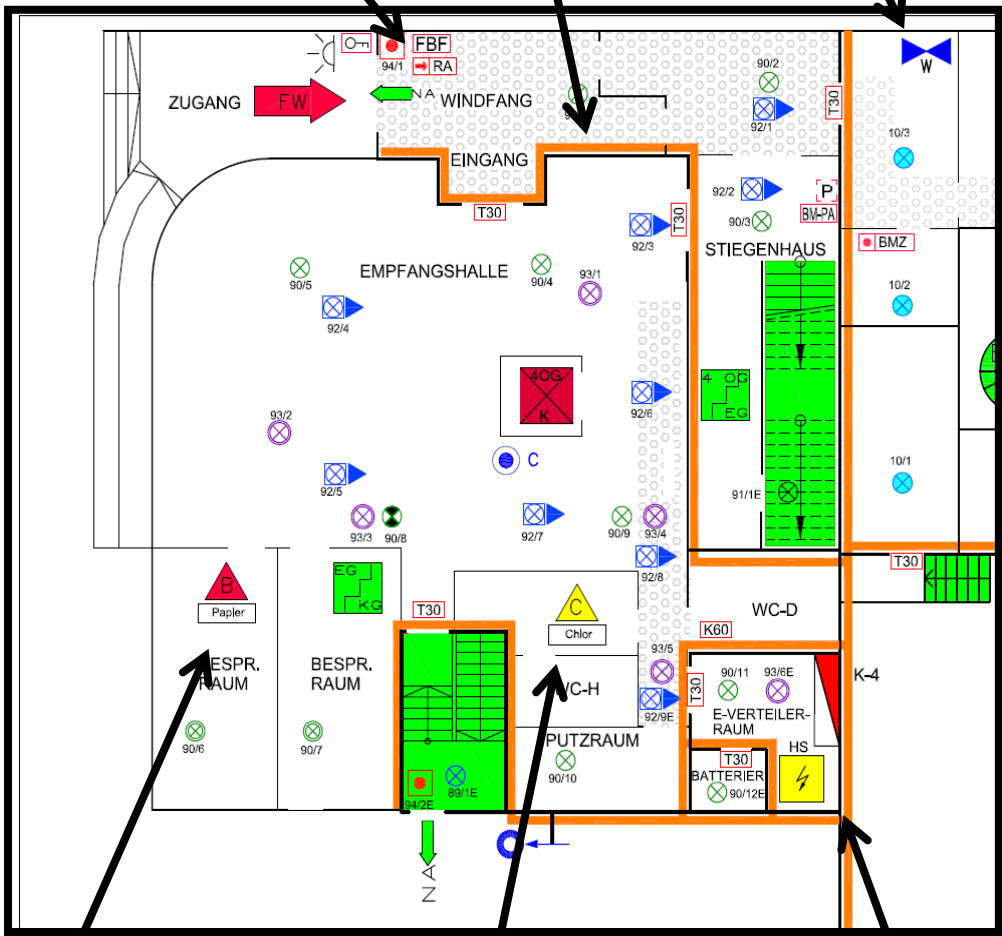

B
 Papier
 Erhöhte
 Brandgefahr d.
 Papier

C
 Chlor
 Gefahr durch Chlor

HS
 Elektro
 verteiler
 mit Hauptschalter




.....Explosions-
gefahr (durch Lacke)
.....





.....Aufzug mit
FW Vorrangschaltung
und Angabe der
Stockwerke.....




.....
Hauptabsperrschieber
Heizung.....

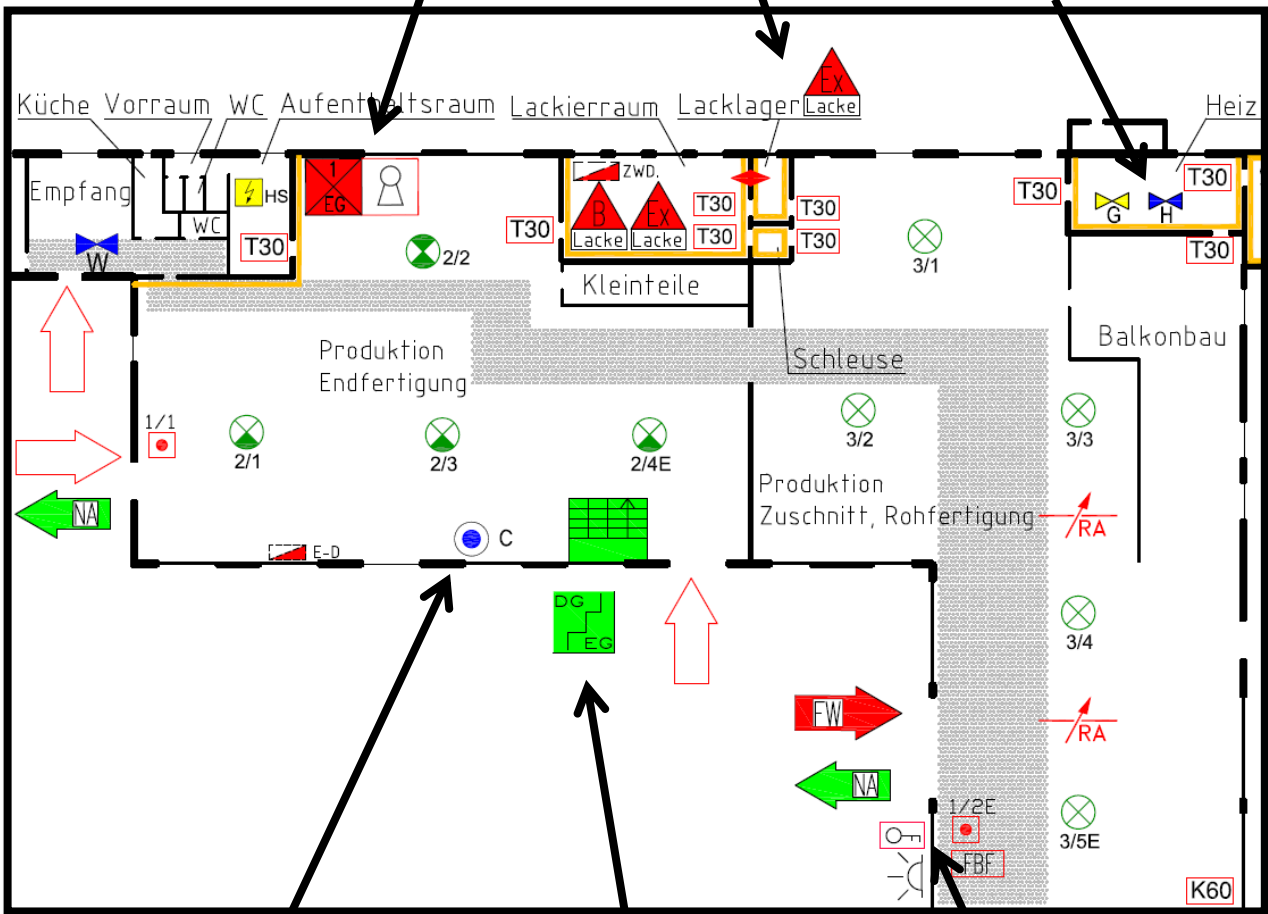

.....
 C
Wandhydrant mit
Angabe des
Anschlusses



...Stiegenhaus vom
EG ins DG



Schlüssel bzw.
Schlüsseltesor

K60 Brandschutzklappe K 60

116/17 Autom.
Rauchmelder:
Bediengruppe 116/
Melder Nr. 17.....

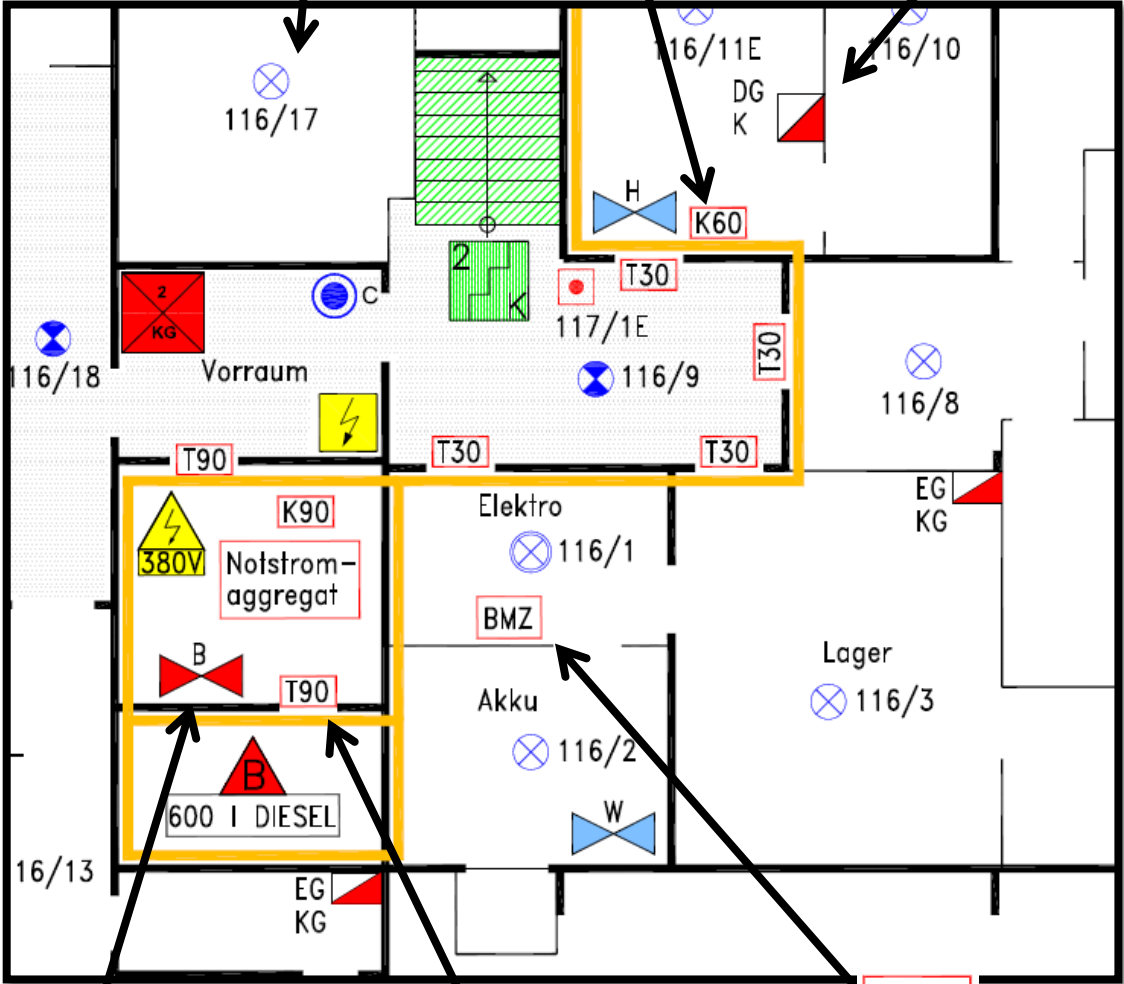DG
K 
Schacht vom Keller ins
DG.....



..... 
Hauptabsperrvorric
htung für
brennbare
Flüssigkeit

T90
...Brandschutzabsch
luss T 90

BMZ
Brandmeldezentral
e.....





Notausgang.....
.....

.....
Auslösestelle für
Rauch-und
Wärmeabzugsanlage...
.....




.....
erhöhte Brandgefahr
durch Lacke.....

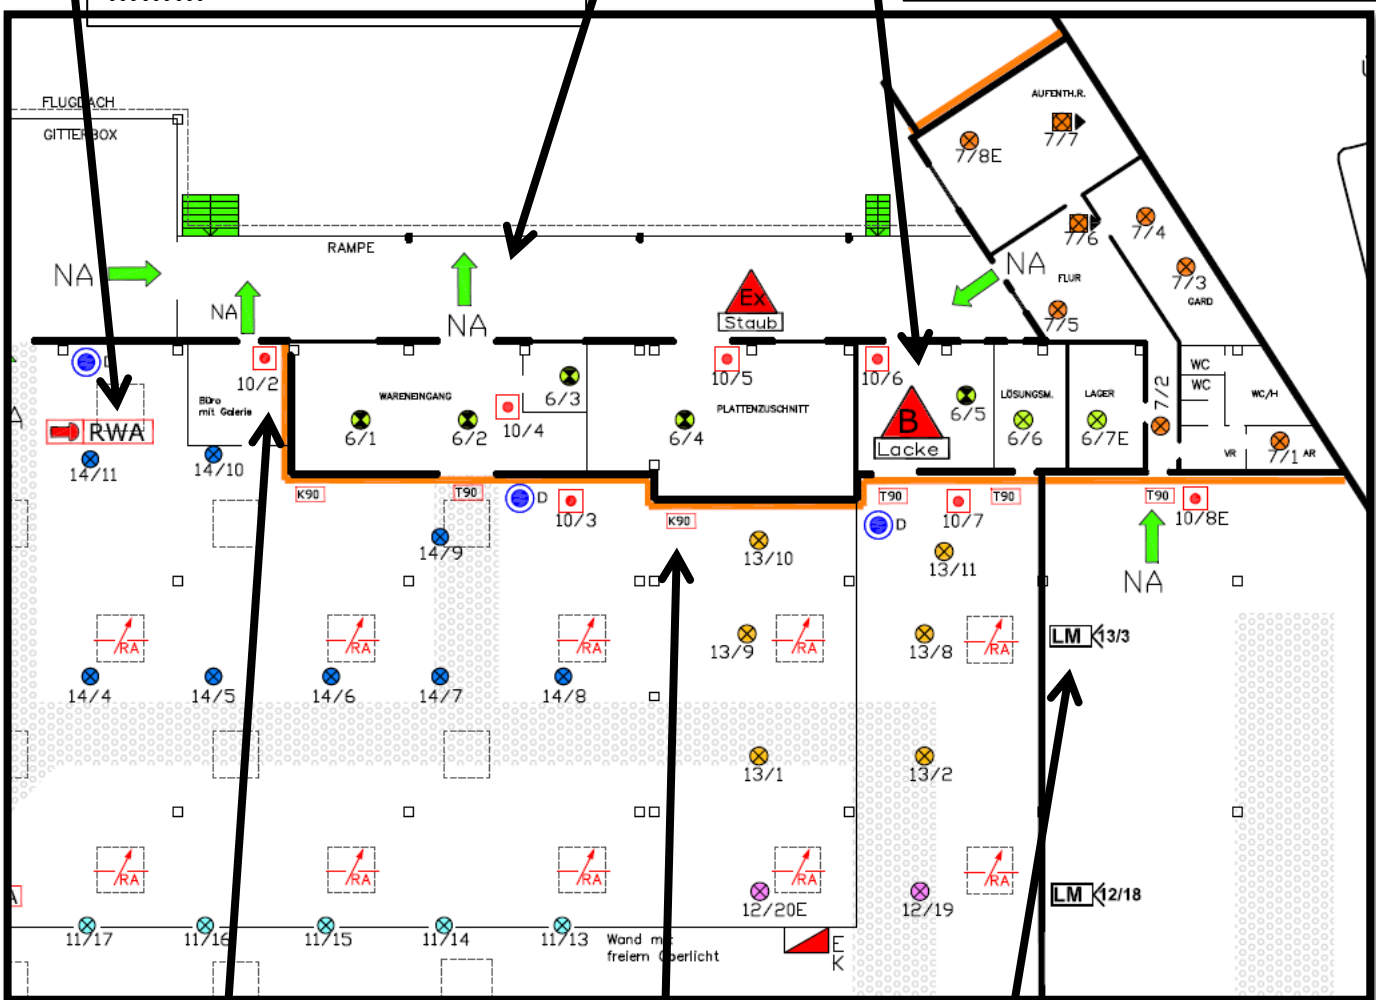

.....

10/2
Druckknopfmelder:
Bediengruppe 10/
Melder Nr. 2


K90
...Brandschutzklapp
e K 90


LM 13/3
Linearmeider:
Bediengruppe 13/
Melder Nr. 3